

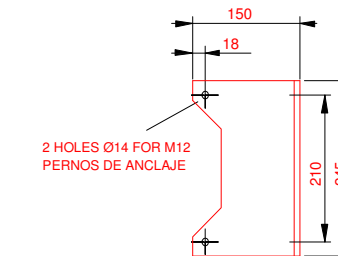
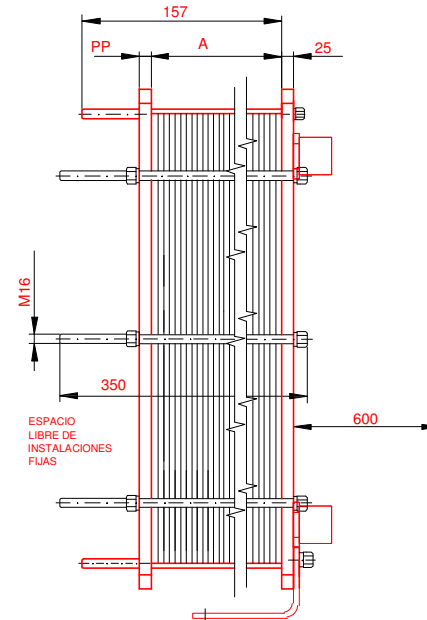
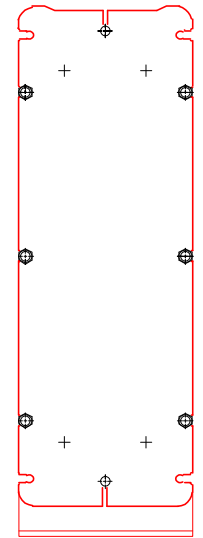


PLACA PRESION
(MOVIBLE)
SECTION A-A
PP = 20



PLACA DE BASTIDOR
(FIJO)

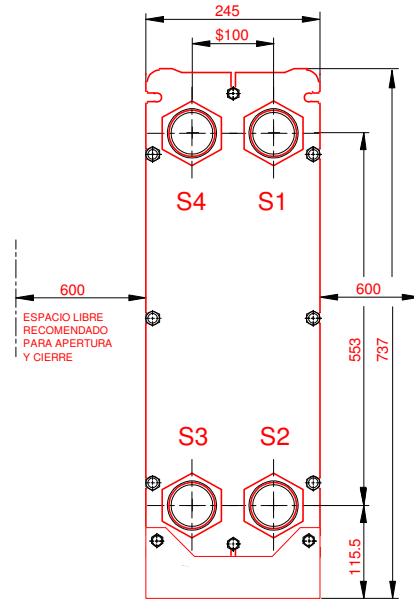

NOTAS:
PRESION PRUEBA 6,5 bar
PRESIÓN DISEÑO 5 bar
TEMP. MAXIMA 50 °C
TEMP. MIN. 0 °C

LADO 1 LADO 2
6,5 bar 6,5 bar
5 bar 5 bar
45 °C 45 °C
0 °C 0 °C

PESO CON AGUA 82 kg

CAPACIDAD CALORIFICA 140 kW

Due to legal requirements
this unit must not be
installed within EU/EEA

DIMENSIONES EN MILÍMETROS

Do not use this drawing for foundation bolting or piping layout.

LARGO 256
ANCHO 245
ALTO 737

LADO	FLUIDO	F.D.G.	ENTRADA	TEMP.	SALIDA	TEMP.	CAUDAL	PERDIDA-CARGA
1	Water		S1	50.0 °C	S2	40.0 °C	12.2 m³/h	28.05 kPa
2	Water		S3	15.0 °C	S4	45.0 °C	4.0 m³/h	3.943 kPa

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS

AGENTE / REF.

DIBUJO 140 kW

CLIENTE / REF.

REALIZADO

CAT. RIESGO N/A

T5-BFG
PED



ACS bomba 50-40 °C HVAC

FECHA 2016-09-28

REV. Nº 0